


Monteringsanvisning

- **Natre FK vinduer** som enkeltstående fastkarm eller i kontinuerlig glassvegg i brannklasse F30, B30.
- **Natre FK vinduer** som enkeltstående B60 fastkarm.

1. Avstand mellom utvendig karm og vegg skal ikke være over 15 mm eller under 10 mm
2. Vinduet klosses opp som på vanlig metode for vinduer og karmskruer 7,5x132 mm (mur/betongvegg) eller treskruer (trevegg)
3. Det skal kun benyttes steinull og brannhemmende fugemasse.
4. Tetting mellom karm og vegg skal steinull hardpakkes/dyttes. Det er viktig at dybden på tettingen er min. 60-65 mm og i henhold til vedlagte tverrsnitttegninger.
5. Bearbeiding av vinduskonstruksjonen SKAL ikke gjøres uten skriftlig tillatelse fra produsent.
6. Vedlagte tverrsnitttegninger viser hvilke monteringsmetoder som kan benyttes.
7. Ansvarlig for monteringen av vinduene på byggeplass SKAL kontrollere at denne monteringsanvisning er blitt fulgt og påføre måned, årstall og signatur.

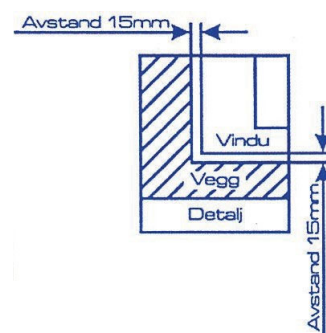

NB! Åpningsbare brannvinduer skal KUN åpnes ved vask og/eller vedlikehold.
Nøkkel til låsbar vrider SKAL oppbevares adskilt fra vinduet.

Montert mnd:

År:

Dato:


Sign:

Produsent:

Natre Vinduer AS
2827 Hunndalen
Tlf: 61 18 80 10

Dato 11.5. 2023 7. Utgave


PLASSERING AV FESTEPOINT

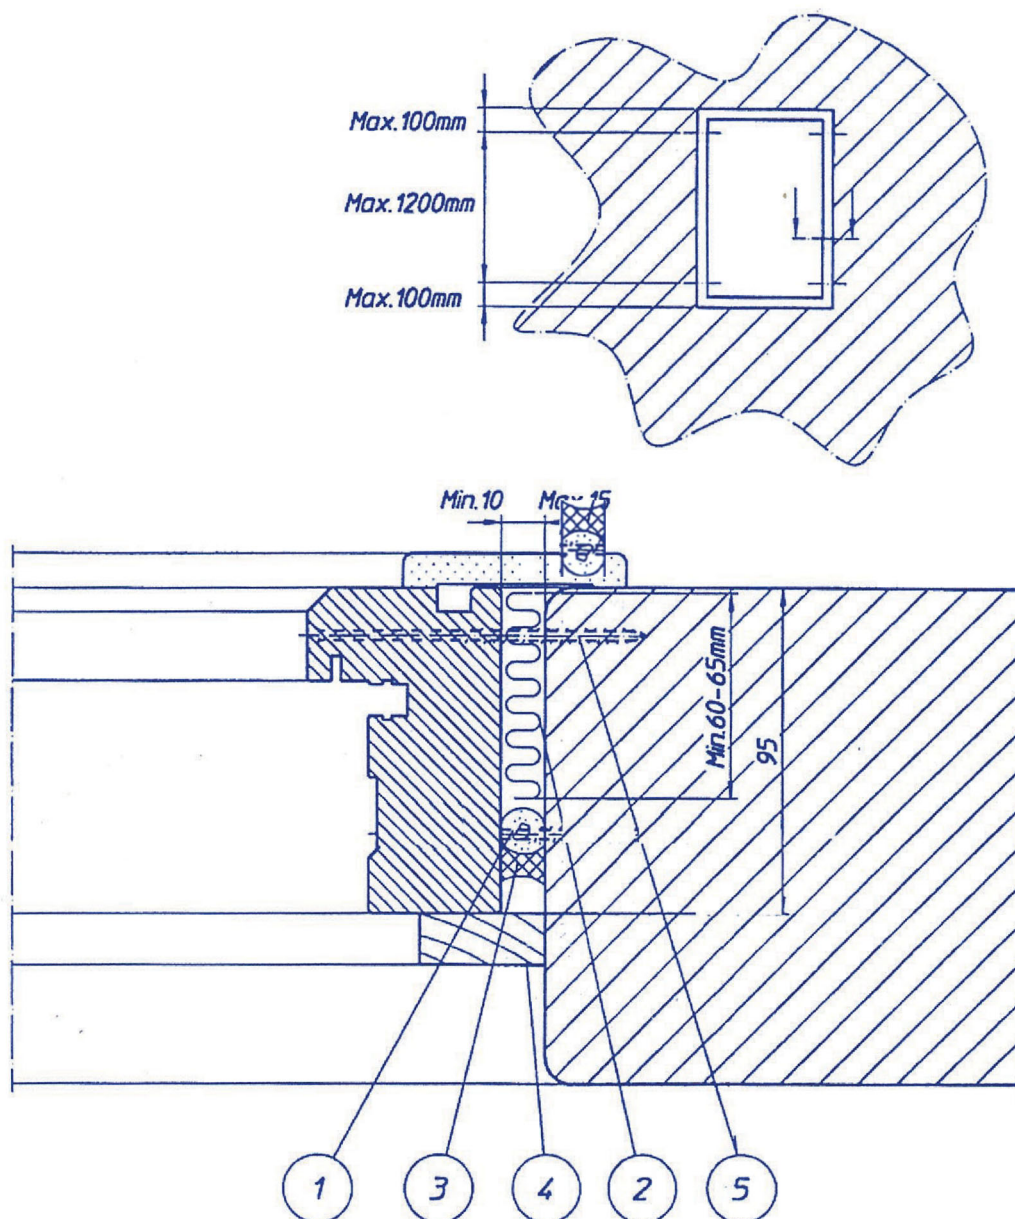

1. Bunnfyllingslist
2. Steinull
3. Brannhemmende fugemasse
4. Dekklist
5. Festeskuer Min 2-stk. pr. side pr. vindu. Plasseres som vist på tegning.

Dato. 20.01.05	Des. P/V	n/Tracer	Approved.	Scale.	System.
Vindu brannteknisk klasse F30, B30 og B60. Monteret i vegg, side-snitt Alt.1				Mal. specif.	 AS SPILKA INDUSTRI Emblem, N-6013 Ålesund, Norway
				Replacement for:	
Tolerance				Replaced by:	4-40-61


PLASSERING AV FESTEPOINT

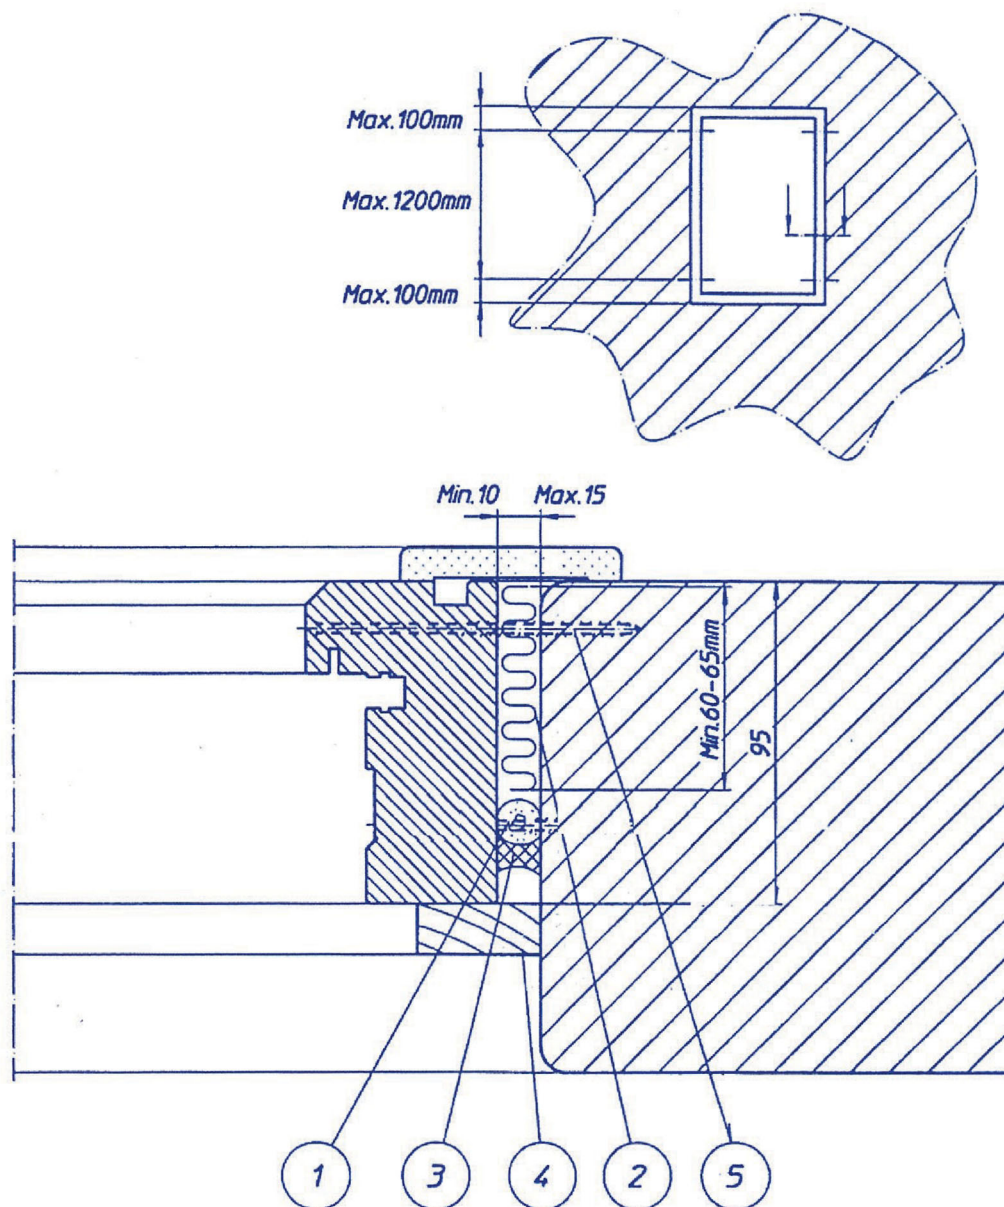

1. Bunnfyllingslist
2. Steinull
3. Brannhemmende fugemasse
4. Dekklist
5. Festeskurer Min 2.stk. pr. side pr. vindu.
plasseres som vist på tegning.

Dato. 20.01.05	Design/Tracer P.I.V	Approved.	Scale.	System
Vindu brannteknisk klasse F30, B30 og B60. Montert i vegg, side-snitt Alt.2			Mal. sepcif.	 AS SPILKA INDUSTRI Emblem, N-6013 Ålesund, Norway
			Replaced by:	
Tolerance			Replaced by:	4-40-60

PLASSERING AV FESTEPOINT

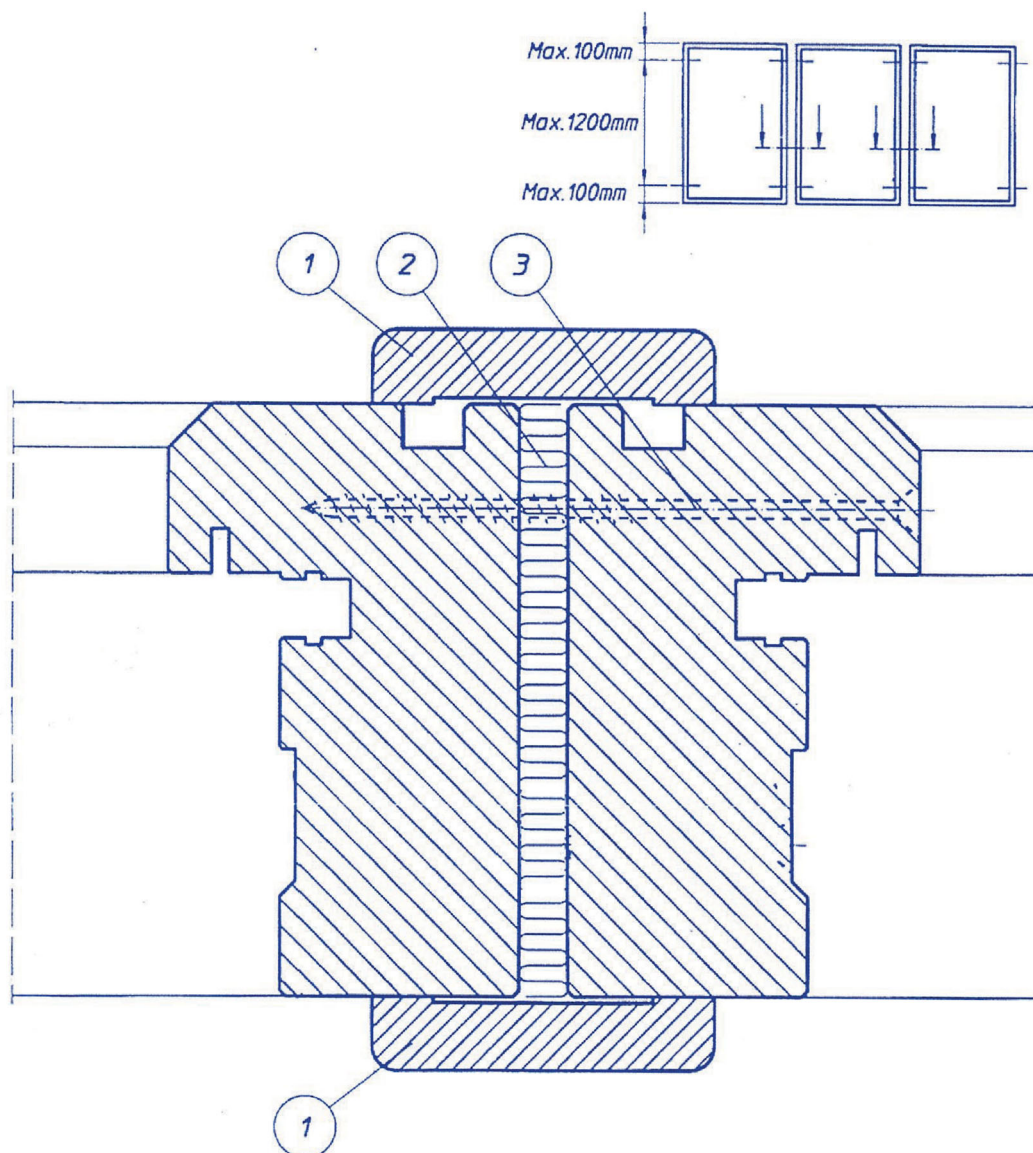

1. Gerikt
2. Steinull (skal dyttes/hardpakkes i hele karmdybden)
3. Koblingsskruer, treskruer $\varnothing 6 \times 70 \text{ mm}$ og $\varnothing 6 \times 100$
Plasseres som vist på tegning.
Min 2-stk. pr. side pr. vindu.

NB!! Sammenkobling er KUN tillatt for Fastkarmer

Dato. 20.01.05	Design/Tracer P.I.V	Approved.	Scale. 1-1	System 101
Snitt av sammenkobling av Fastkarm vinduer i brann- klasse F30 og B30			Mal. specif.	 AS SPILKA INDUSTRI Emblem, N-6013 Ålesund, Norway
			Replacement:	
Tolerance				Drawing No. 4-40-59
			Replaced by:	